

Российская Федерация
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2026 г.
№ 1082
г. Дятьково


О внесении изменений в постановление администрации Дятьковского района №1590 от 17 декабря 2025 года «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП г.Дятьково ВКХ по развитию системы водоснабжения Дятьковского муниципального района Брянской области на период 2027-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Дятьковского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Дятьковского района №1590 от 17 декабря 2025 года «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП г.Дятьково ВКХ по развитию систем водоснабжения Дятьковского муниципального района Брянской области на период 2027-2029 годы» внести следующие изменения:
 - Раздел 9 технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Направить настоящее постановление в течении 3-х рабочих дней со дня принятия в МУП г.Дятьково ВКХ для разработки инвестиционной программы на период 2027-2029 годы.
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации Дятьковского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации С.А.Морозкина.

Глава администрации
Дятьковского района

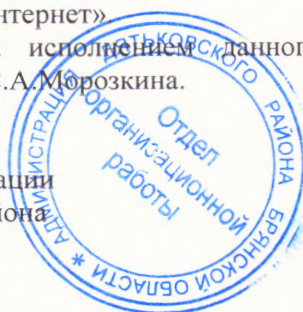

П.В.Валяев

Приложение

к постановлению администрации

Дятьковского района

№ 108 от 17.08.2026 г.



9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Дятьковского городского поселения:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	17,71	17,5	17,5
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				

2.1	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,391	0,386	0,38
3	Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения				
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	35,25	35,01	34,77
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м.	0,98	0,96	0,95